




A PREVOIR :

- Conduit fumée Ø130/200 type ventouse
- évacuation des condensats
- (*) Cote mini d'ouverture de porte de la chaudière

Ind	Date	obs	Implantation chaudière + silo	
A		1ère diffusion		
			Architecte	Syst-ER Le Bourg 63210 OLBV
			Ech : 1/50è	

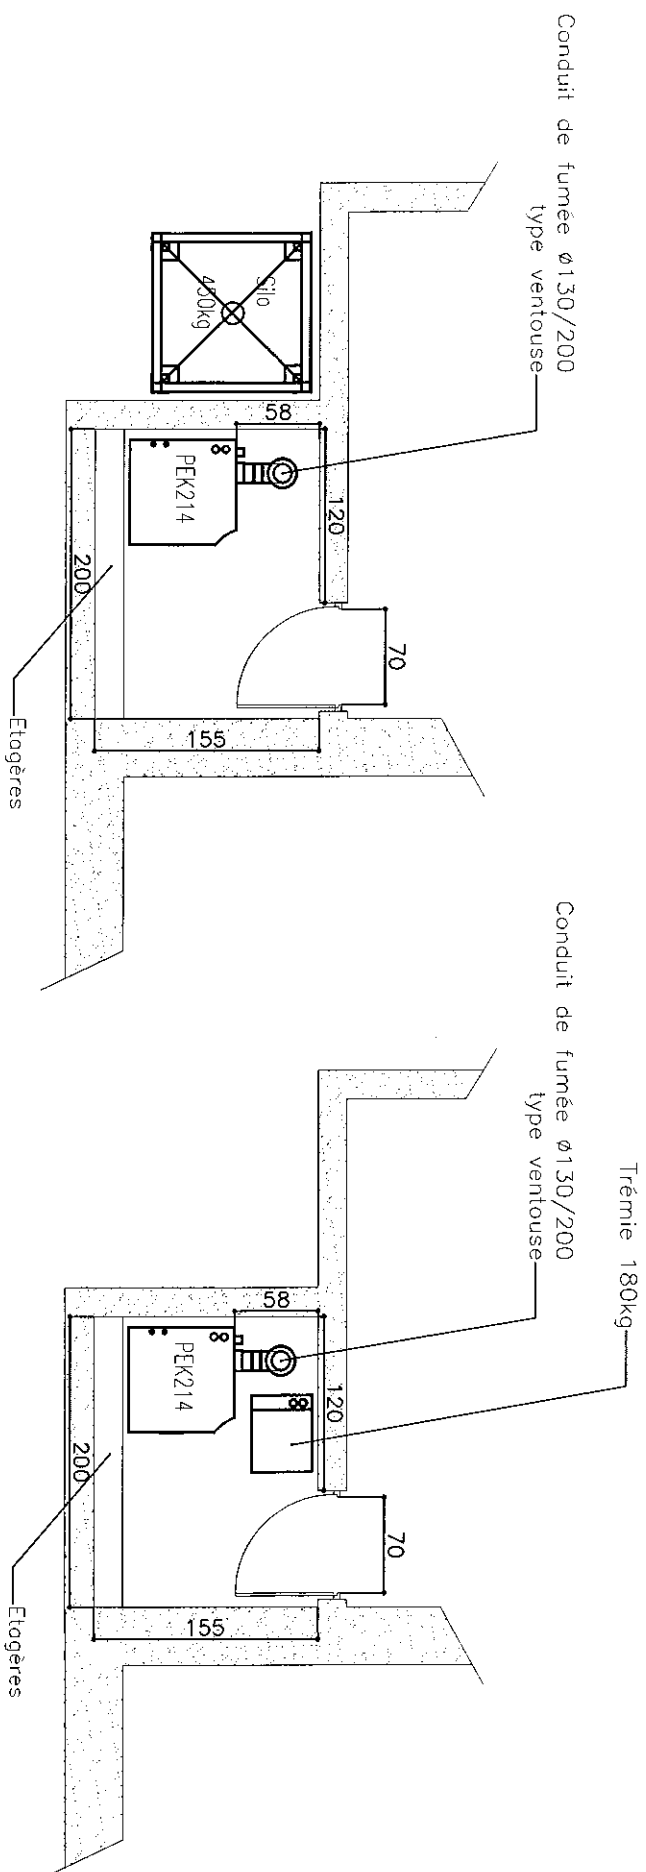

ENERG

енергия · ενεργεια

Y

UA

IE

IA

ÖkoFEN

Pellematic Condens 14



A⁺⁺

A⁺⁺⁺

A⁺⁺

A⁺⁺

A⁺

A

B

C


D

E

F

G

+

☐

+

☐

+

☒

+

☐

FICHE TECHNIQUE

EU-Réglementation 2015/1187

Indice d'efficacité énergétique de la chaudière à combustibles solides

①
+ 134,0 %

Régulateur de température

Voir fiche du régulateur de température

Classe I = 1 %;	Classe II = 2 %;	Classe III = 1,5 %;
Classe IV = 2 %;	Classe V = 3 %;	Classe VI = 4 %;
Classe VII = 3,5 %;	Classe VIII = 5 %;	

②
+ 4,0 %

Chaudière d'appoint

Voir fiche du dispositif chaudière

Efficacité énergétique saisonnière pur le chauffage des locaux (en %) ou d'efficacité énergétique

③
(- I) x 0,1 = + 0,0 %

Contribution solaire

Voir fiche du dispositif solaire

Taille du capteur (en m²)
 Volume du ballon (en m³)
 Rendement du capteur (en %)
 Indice du ballon
 A* = 0,95; A = 0,91;
 B = 0,86; C = 0,83;
 D - G = 0,81

④
(III x + IV x) x 0,9 x (/ 100) x = + 0,0 %

Pompe à chaleur d'appoint

Voir fiche de la pompe à chaleur

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (en %)

⑤
(- I) x II = + 0,0 %

Contribution solaire ET pompe à chaleur d'appoint


Sélectionner la valeur la plus petite

④
0,5 x OU ⑤
0,5 x = - ⑥
0,0 %

Indice d'efficacité énergétique du produit combiné

⑦
138,0

Classe d'efficacité énergétique du produit combiné

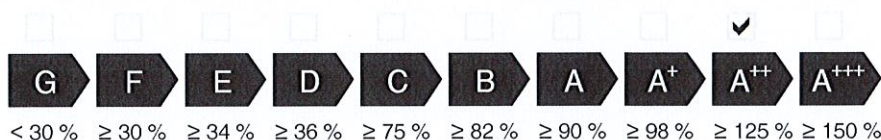

L'efficacité énergétique de la combinaison de produits figurant sur la présente fiche peut ne pas correspondre à l'efficacité énergétique effective après installation dans un bâtiment. En effet, cette efficacité varie en fonction d'autres facteurs tels pertes thermiques dans le système de distribution et le dimensionnement des par rapport à la taille et aux caractéristiques du bâtiment.