



HARGASSNER
FRANCE

Schéma hydraulique

1Z+1B avec module hydraulique n°2

Avec régulation LAMBDA-Touch'Tronic

Attention:

- o Thermomètre (Départ et Retour)
- o Vannes
- o Thermostat de sécurité de plancher chauffant éventuel, etc...

ne sont pas représentés pour des raisons de clarté du schéma

Equipements:

- Fournis de série
- Fournis en option
- Non fournis

Attention:
- Placée au Nord
- A l'abri des rayons du soleil
- Ne pas placer à proximité de portes ou fenêtres


Sonde de température extérieure



Régulation chaudière
Lambda-Touch'Tronic



Alimentation électriques 230 V
Prévoir protection 16 A

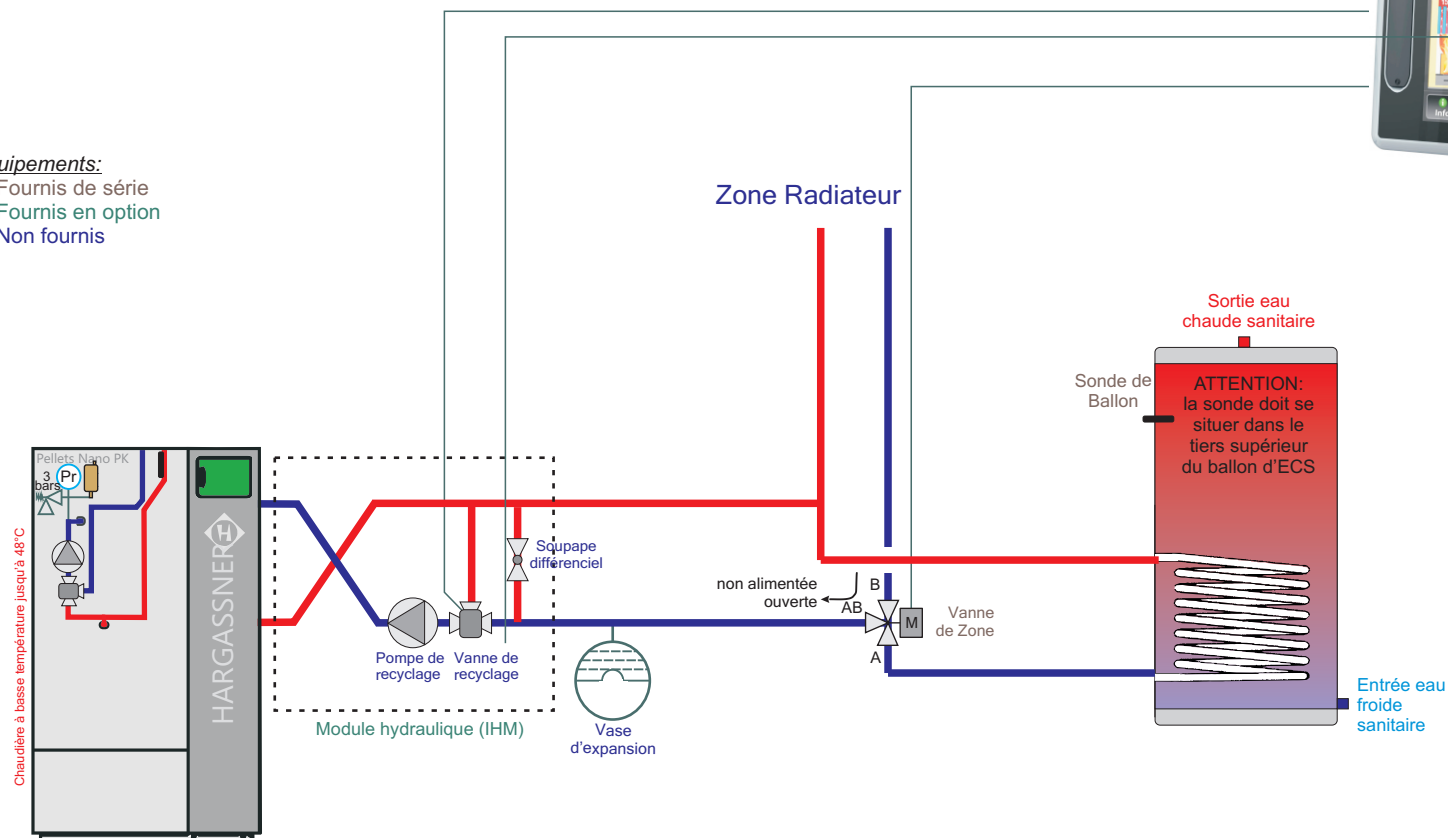

Chaudière à basse température jusqu'à 48°C

Sortie eau
chaude sanitaire

Sonde de
Ballon

ATTENTION:
la sonde doit se
situer dans le
tiers supérieur
du ballon d'ECS

Entrée eau
froide sanitaire