


Connecteur	Therminator II touch
X15	Pompe d'élévation de retour
X13	Groupe d'élévation de la température de retour
X32	Sonde de température de retour
X42	Sonde extérieure
X38	Sonde de départ chauffage 1
X41	Sonde d'ambiance 1 (option)
X11	Vanne 3 voies circuit de chauffage 1
X9	Circulateur de chauffage 1
X44	sonde accu. 1
X36	sonde accu. 2
X35	sonde accu. 3
X39	Sonde de ballon ECS1

Connecteur	61650 Kit d'extension pour un deuxième circuit de chauffage
X37	Sonde de départ chauffage 2
X40	Sonde d'ambiance 2(option)
X12	Vanne 3 voies circuit de chauffage 2
X10	Circulateur de chauffage 2

Connecteur	61681 1-Circuit solaire Eco Touch
S111	Sonde de capteur
S119	Sonde de température basse HYKO
S1TR oder	Circulateur de charge solaire HYKO
S101+Out1	Circulateur haut rendement
ADG-Solar	Vase d'expansion solaire
Hyko	Ballon combiné HYKO
ADG-San	Vase d'expansion sanitaire 1552
SV	Soupape de sécurité 6 bar

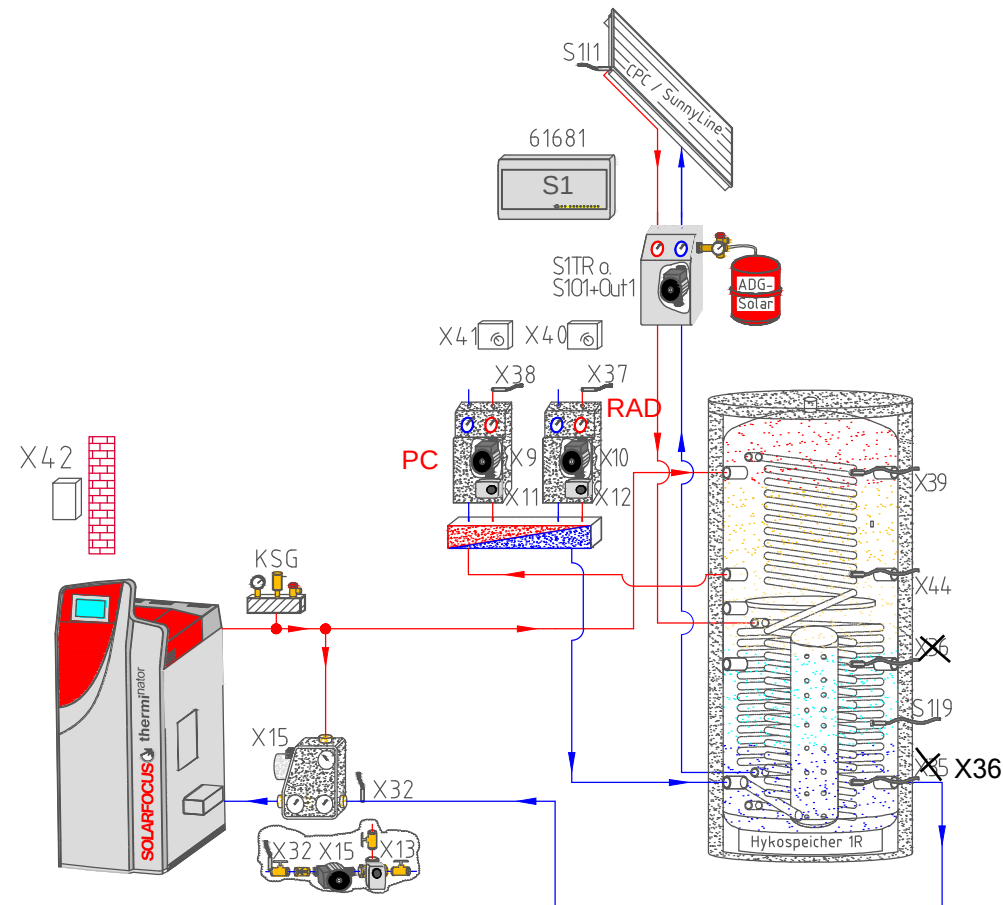

Attention : ne jamais utiliser de bypass hydraulique dans le circuit de chauffage !
 Câble de sondes 2 x 0,75 mm² ; câbles de circulateurs 3 x 1 mm² ; câbles de vanne 3 voies 4 x 1 mm² ;
 Câble de bus 2x0,5 mm² blindé ; les câbles de sonde et de puissance doivent être séparés.
 Utiliser du câble souple pour le câblage. Afin de garantir la lisibilité et la clarté du document,
 les éléments de sécurité et de vidange ne sont pas représentés.
 Prévoir des clapets anti-thermosiphon ! 05.2014

Th II-Hyko1R-Solar

Proposition faite à titre indicatif ! Valable uniquement avec les produits SOLARFOCUS
 Clapet anti-thermosiphon requis! Equilibrage hydraulique nécessaire!
 Données non exhaustives à titre informatif, la responsabilité de SOLARFOCUS ne saurait être engagée en cas d'oubli! Nous
 n'assumons aucune responsabilité !! Sous réserve de modifications techniques ou d'erreurs!! Le fonctionnement et le
 dimensionnement doivent être en accord avec les normes locales en vigueur A faire vérifier avant la réalisation par un expert.