
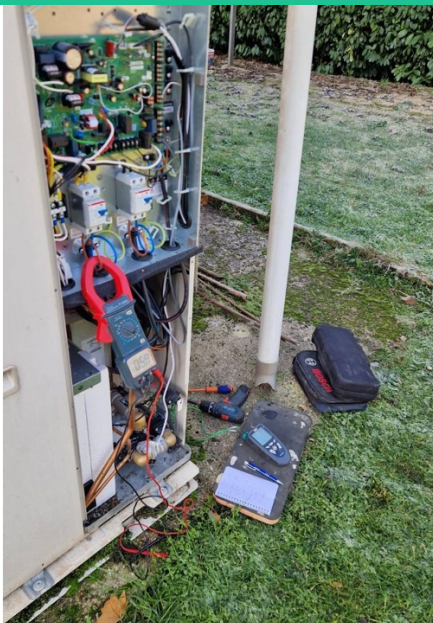
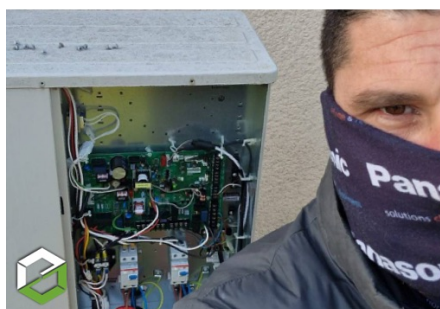


# ENTRETIEN POMPE À CHALEUR PANASONIC T-CAP R 410 A

30160 BESSEGES | Gard (30)

ref : 53894

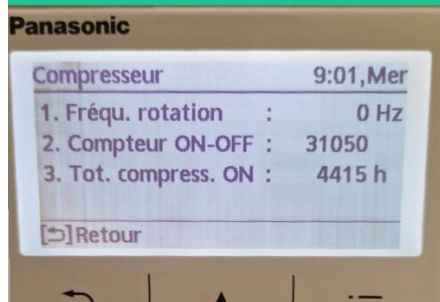

Fiche en ligne



E N T A L P I K

**Entalpik**

Chantier réalisé en : 2025

## Entretien d'une pompe à chaleur Panasonic : Optimisation et remise en service

### POURQUOI LE CLIENT NOUS A CONTACTÉS

Nous avons été appelés par un client dont la pompe à chaleur Panasonic pour son entretien.

L'installation, réalisée dans le cadre d'un dossier aidé, montrait des signes de mauvais fonctionnement : nombreux courts-cycles, instabilité de la température et impression générale que la machine ne travaillait pas correctement.

Le client souhaitait un diagnostic clair, une remise en service fiable et une installation capable de fonctionner durablement.

### CE QUE NOUS AVONS PROPOSÉ ET RÉALISÉ

Nous avons débuté par un audit complet de l'installation, incluant une vérification hydraulique et électrique afin de comprendre comment la machine évoluait dans son environnement réel.

Après un contrôle approfondi des paramètres de fonctionnement, nous avons identifié que les réglages d'origine étaient inadaptés, en particulier concernant le delta T qui ne permettait pas à la pompe à chaleur de travailler dans une plage optimale.



**RÉSEAU**  
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr  
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires

Nous avons donc procédé à un ajustement précis des réglages, permettant un fonctionnement stabilisé, sans courts-cycles, et beaucoup plus performant. Dans un second temps, un système de supervision sera installé pour offrir au client un confort d'utilisation accru et nous permettre de suivre l'évolution de l'installation afin d'assurer une continuité de service.

## ■ EN RÉSUMÉ

- Une pompe à chaleur désormais parfaitement opérationnelle entretenue et cerfa réalisé.
- Un fonctionnement optimisé grâce à des réglages adaptés.
- Un client rassuré, qui retrouve un chauffage fiable et stable.
- Une supervision à venir pour pérenniser la performance sur le long terme.

## □ Anecdote chantier

Par -1°C extérieur, nous étions nous aussi content de nous mettre au chaud.

### Avis client



*Agent sérieux, poli, explique beaucoup de choses concernant la PAC et son utilisation. Très bons conseils*

Benjamin M. 26/11/2025

ENTALPIK



(5/5 pour 25 avis)

**EntalpiK**

98 Rue Alphonse Daudet 13320

<https://www.entalpik.com/>  
[contact@entalpik.com](mailto:contact@entalpik.com)



**RÉSEAU**  
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr  
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires