




DES TRACES D'HUMIDITÉ VISIBLE ET UN COMPTEUR TOURNANT SANS TIRAGE INTÉRIEUR

49670 Chemillé-en-Anjou - Valanjou | Maine et Loire (49)

ref : 59244

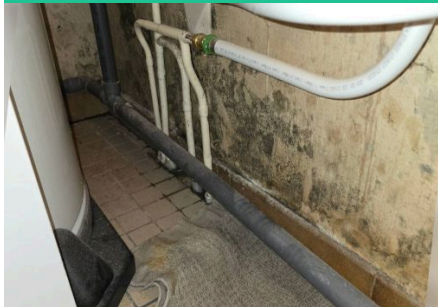

Fiche en ligne

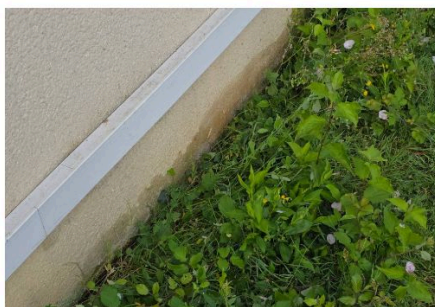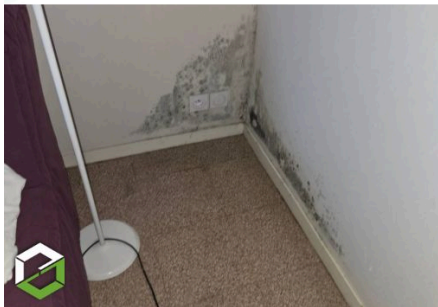

ADF 
ANJOU DÉTECTION FUITE

**Ets Anjou Détection
Fuite**
02 52 56 93 14

Chantier réalisé en : 2026

Recherche de fuite d'eau à Chemillé-en-Anjou : localisation précise de l'origine du problème

Recherche de fuite d'eau : les investigations ont permis de **localiser une fuite sur une canalisation en cuivre d'eau froide** alimentant la **salle de douche** depuis la **nourrice de distribution** située dans la chaufferie. Les constatations laissent fortement supposer la présence d'une **nourrice secondaire encastrée sous le receveur de douche**, à l'intérieur d'un coffrage non visitable, alimentant la douche, le lavabo et les WC.

UNE OUVERTURE DU COFFRAGE INDISPENSABLE POUR ACCÉDER AU RÉSEAU

La **canalisation en cuivre percée** est très probablement celle alimentant cette nourrice. Une **ouverture du coffrage** sera indispensable pour accéder au réseau, confirmer la configuration de l'installation et effectuer la **réparation de la fuite**.

DES INFILTRATIONS IMPORTANTES CONFIRMÉES PAR LES RELEVÉS

Les relevés d'humidité, atteignant **100 %**, ainsi que la présence d'eau sous le revêtement de sol, confirment d'importantes **infiltrations d'eau** dans les sols, cloisons et matériaux.

Assèchement technique après réparation de la fuite

Après la réparation, un **assèchement technique** des locaux sera nécessaire afin d'éliminer l'humidité résiduelle, de prévenir l'apparition de **moisissures** et de limiter les **dégradations des revêtements et des ouvrages**.



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires

Vous constatez des traces d'humidité, une surconsommation d'eau ou un compteur qui tourne sans utilisation ? Faites appel à **Ets Anjou Détection Fuite** pour une recherche de fuite précise à Chemillé-en-Anjou, Valanjou et dans tout le Maine-et-Loire afin d'identifier rapidement l'origine du problème et de mettre en œuvre la solution adaptée.



Ets Anjou Détection Fuite

8 Allée des Grouas 49320

02 52 56 93 14

<https://www.anjoudf.fr>

contact@anjoudf.fr