


DÉPANNAGE D'UNE CUVE À FIOUL ENTERRÉE : NETTOYAGE ET REMISE EN SERVICE

65170 Vielle-Aure | Hautes Pyrénées (65)

ref : 61846

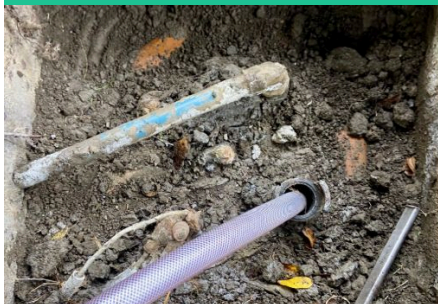

Fiche en ligne



Sarl LIVET

Chantier réalisé en : 2026

Je suis intervenu dans un gîte à Vielle-Aure, dans les Hautes-Pyrénées, à la suite d'un problème d'alimentation en fioul. Lors de l'entretien annuel de la chaudière, le technicien chargé de son entretien avait constaté que la crépine et les tuyauteries étaient bouchées par les dépôts présents dans la cuve. Il a donc été nécessaire d'intervenir sur la cuve à fioul enterrée de 3 000 litres pour remédier au problème.

Sur place, j'ai constaté que la cuve n'avait jamais été nettoyée. Au fil des années, des boues et des impuretés s'étaient accumulées, accompagnées d'une forte contamination bactérienne du fioul. Le joint du bouchon était également en mauvais état et ne garantissait plus une bonne étanchéité. De l'eau pouvait ainsi pénétrer dans la cuve lors de fortes pluies ou d'orages, favorisant la dégradation du fioul et le développement des bactéries.

J'ai commencé par aspirer le fioul encore utilisable afin de le stocker pendant l'intervention. Une fois la cuve vidée, j'ai procédé à son nettoyage complet en utilisant le fioul propre du client pour rincer les parois et évacuer les dépôts accumulés.

Le fioul récupéré a ensuite été remis dans la cuve avec un traitement Biocide Control à dosage choc, compte tenu de l'importance de la contamination biologique constatée. Ce traitement vise à assainir le combustible et à limiter le développement des bactéries dans la cuve.

Je me suis ensuite occupé du circuit d'alimentation : nettoyage de la tuyauterie, installation d'une crépine d'aspiration flottante et pose d'un filtre dégazeur avec séparateur d'air et



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires

tamis synthétique de 50 microns. La crépine flottante permet de prélever le fioul à distance du fond de la cuve, où les dépôts ont tendance à s'accumuler. Le filtre contribue à retenir les impuretés susceptibles de perturber l'alimentation.

Après ces opérations, j'ai réamorcé le circuit et effectué un essai du brûleur pour vérifier le bon fonctionnement de l'alimentation en fioul. L'installation a ainsi pu être remise en service.

Pourquoi nettoyer sa cuve à fioul ?

Lorsqu'une chaudière présente des problèmes d'alimentation, la cause ne vient pas forcément du brûleur. Une cuve encrassée peut boucher la crépine, les tuyauteries ou le gicleur, et perturber le fonctionnement de la pompe.

Avant de remplacer des pièces coûteuses, il est donc important de vérifier l'état de la cuve. Un nettoyage complet et un circuit d'alimentation propre permettent de limiter les risques de nouvelles obstructions et certains frais de dépannage.

SARL LIVET intervient en Haute-Garonne et dans les Hautes-Pyrénées pour le nettoyage, le dépannage lié à l'encrassement et la dépollution des cuves à fioul enterrées ou aériennes.



(5/5 pour 7 avis)

Sarl LIVET

6 ZA la Croix du Bazert 31510

<https://www.livet-cuves-fioul.fr/>
contact@livet-combustible.com



RÉSEAU
proéco-énergies

r e s e a u - p r o e c o - e n e r g i e s . f r
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires